
Doigt de gant hors masse forme droite avec raccord sanitaire

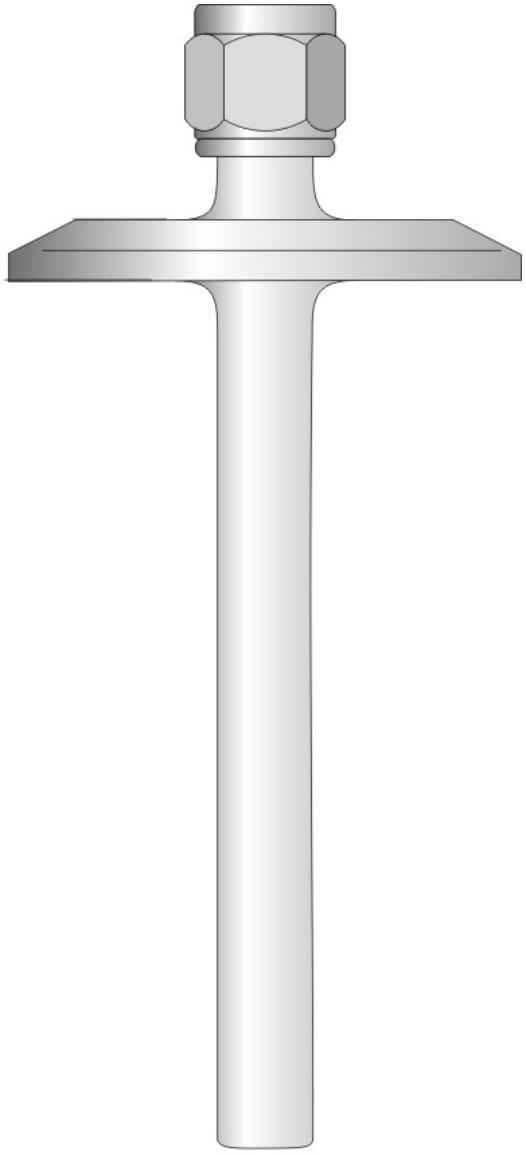

TW012-01

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Doigt de gant hors masse avec connexion au process par raccord sanitaire de type Triclamp
®
Matière : acier inox AISI 316L électropoli
Longueur totale : jusqu'à 150 mm
Diamètre extérieur : 9 mm
Diamètre de perçage : 6,5 mm ou autre si nécessaire
Fixation au process par raccord Tri-clamp® ½-3/4? » , 1-1½ » » , 2? », 2½ » » , 3? » suivant ISO 2582
Raccord instrumentation : raccord coulissant pour sonde diamètre 6 mm

APPLICATIONS

Doigts de gant aux normes pharmaceutiques destinés aux industries pharmaceutiques, alimentaires et biochimiques

OPTIONS

Certificats qualitatifs (à préciser)

Description	Standard	Vos exigences

Zone d'immersion		
Matière	❍ Acier inox 316	
Longueur d'insertion U	❍ Mentionnez la longueur désirée (mm) (entre 45 et 130 mm)	
Diamètre extérieur F1 (à la base)	❍ 9 mm	
Diamètre de perçage	❍ 6,5 mm (par défaut)	
Finition de surface	❍ Electropoli - rugosité Ra = 0,8 ?m ❍ Electropoli - rugosité Ra = 0,5 ?m ❍ Electropoli - rugosité Ra = 0,4 ?m ❍ Electropoli - rugosité Ra = 0,3 ?m	

Connexion		
Taille de Tri-clamp	❍ ½-¾ (25,4 mm) suivant ISO 2582 ❍ 1-1½ (50,5 mm) suivant ISO 2582 ❍ 2 (64 mm) suivant ISO 2582 ❍ 2½ (77,5 mm) suivant ISO 2582 ❍ 3 (91 mm) suivant ISO 2582 ❍ Autre (précisez)	
Longueur H de l'extension à souder	❍ 19,3 mm	
Raccord instrumentation	❍ Raccord coulissant pour sonde Ø 6 mm	
Tag	❍ Non requis (par défaut) ❍ Tag plate inox avec n° P&amp ❍ ID ❍ Tag plate PVC avec n° P&amp ❍ ID	

Autres exigences		
Certificats	❍ Certificat matière suivant EN 10204 3.1 ❍ PMI (positive material identification) ❍ Certificat de conformité	

Autres exigences		
	❍ Certificat de ressuage ❍ Radiographie ❍ Test de pression interne ❍ Test de pression externe	